




STUDZIENKA KANALIZACYJNA NIEWŁAZOWA PP425
ZLOKALIZOWANA W CIĄGACH KOMUNIKACYJNYCH

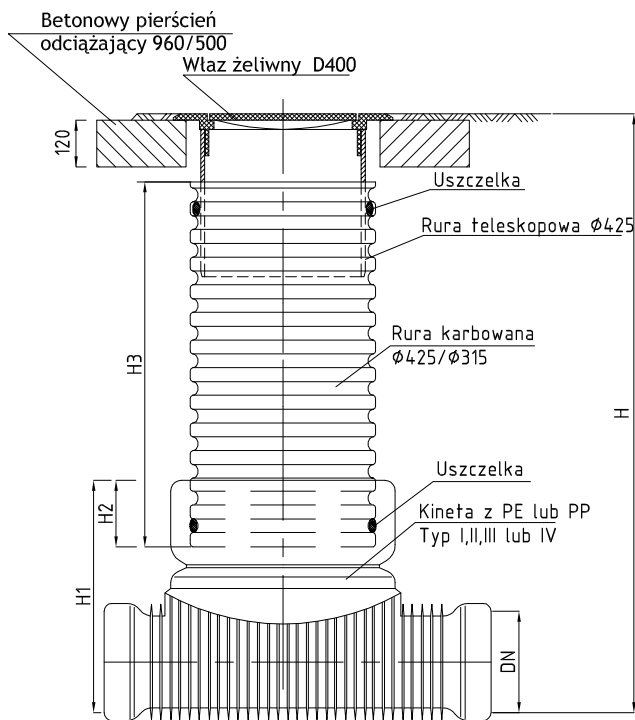


STUDZIENKA KANALIZACYJNA WŁAZOWA PE1000
ZLOKALIZOWANA W CIĄGACH KOMUNIKACYJNYCH

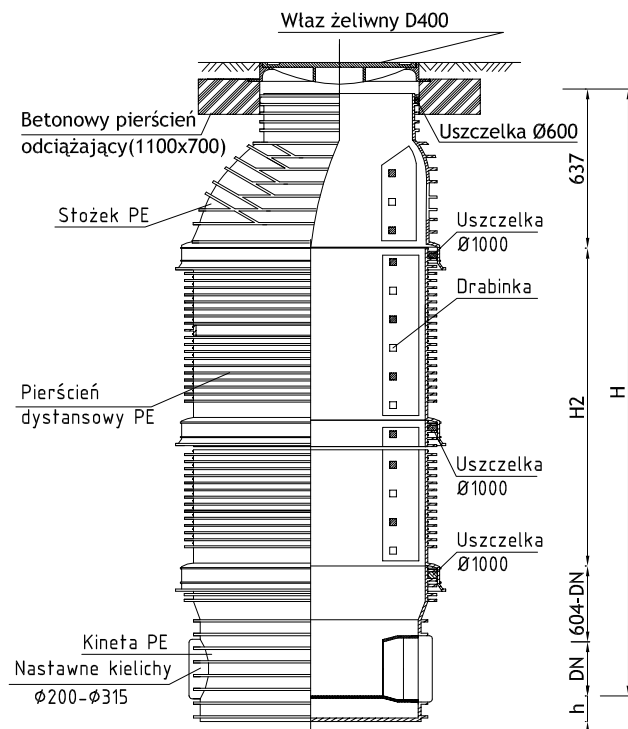

STUDZIENKA KANALIZACYJNA NIEWŁAZOWA PP 425
ZLOKALIZOWANA POZA CIĄGIEM KOMUNIKACYJNYM

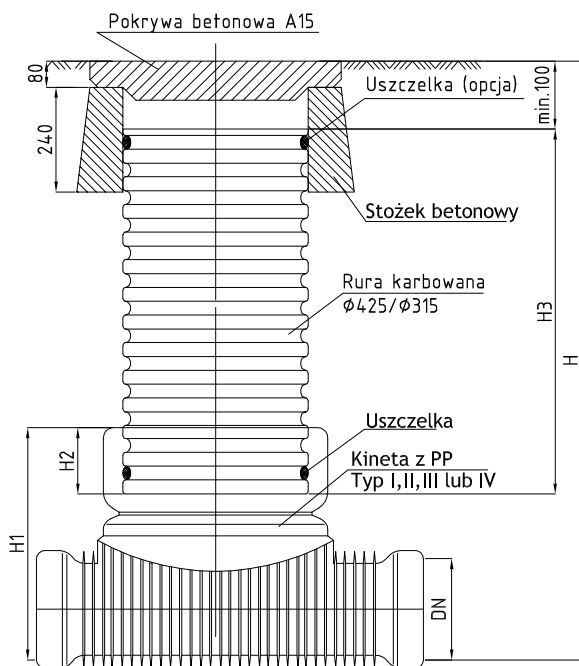

STUDZIENKA KANALIZACYJNA WŁAZOWA PE1000
ZLOKALIZOWANA POZA CIĄGIEM KOMUNIKACYJNYM

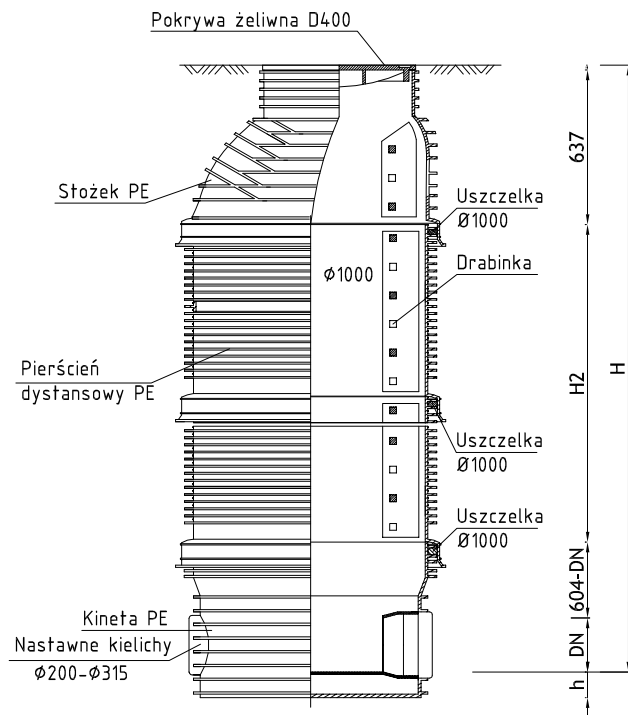

San-System

www.san-system.com.pl
e-mail: biuro@san-system.com.pl

Wykonawca: SAN- SYSTEM ul. Składowa 3A/23 19-400 Olecko	OBIEKT: Sieć wod-kan Dąbie - Boćwinka, gmina Goldap.			Skala
	INWESTOR: Gmina Goldap, 19-500 Goldap. ul. Plac Zwycięstwa 14			Nr rys. 4
TEMAT: Schemat studzienek kanalizacyjnych				
	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektował	mgr inż. Karol Brodowski	5/02/OL, WAM/0076/POOS/04	sierpień 2011r.	
Sprawdzający	mgr inż. Edyta Jeglińska	WAM/0041/PWOS/11	sierpień 2011r.	