

ZP-WIK-II.271.6.2013

Gołdap, dn. 24.07.2013 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego, pn.: Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Zadumy w Gołdapi – etap II

Gmina Gołdap na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmian.), udziela odpowiedzi na pytania zawarte w piśmie otrzymanym e-mailem w dniu 23.07.2013 r.

Treść zapytania:

- 1) zgodnie z zapisem na stronie 2 SIWZ w wycenie nie należy uwzględniać poz 3.5 i 3.6 w załączniku 38 i 39;
czy są to poz 5- nasypy 22993 m3 i poz 6 wykopy- 14932 m3 ?

Wyjaśnienie:

Tak. W wycenie nie należy uwzględniać poz. 5 nasypy -22993,0 m3 i poz. 6 wykopy – 14932,6 m3, ujętych w załączniku nr 38 i 39 do SIWZ

Treść zapytania:

- 2) zgodnie z zapisem na stronie 2 SIWZ w wycenie nie należy uwzględniać poz 5 (dygitalizacja) ujęta w załączniku nr 28 i 29;
w załącznikach nr 28 i 29 załączonych w do SIWZ poz 5 to ławy fundamentowe, prosimy o wyjaśnienie,

Wyjaśnienie:

W wycenie nie należy uwzględniać działu 5 (Digitalizacja zarządzania cmentarzem) tj. poz. 199 w załączniku 28 i 29 do SIWZ

Treść zapytania:

- 3) na stronie 3 SIWZ jest zapis o zakupie i montażu wyposażenia zgodnie z opisem wyposażenia (załącznik nr 42);
do SIWZ jest załączony załącznik nr 41-wyposażenie, czy jest on poprawny; jeżeli nie to prosimy udostępnić załącznik nr 42;

Wyjaśnienie:

Załącznik nr 41 do SIWZ tj. Kosztorys ofertowy wyposażenia jest prawidłowy i stanowi element pomocniczy, poglądowy wspomagający wycenę robót budowlanych. Zamawiający w załączeniu udostępnia załącznik nr 42 - opis wyposażenia – zgodnie z którym wykonawca zobowiązany będzie do zakupu wyposażenia budynków

Treść zapytania:

- 4) na stronie 3 SIWZ jest zapis o zakupie i montażu wizualizacji (załącznik nr 43);
udostępnione załączniki do SIWZ kończą się na nr 41; prosimy o udostępnienie załącznika nr 43,

Wyjaśnienie:

Zamawiający w załączeniu udostępnia załącznik nr 43 – wizualizację zgodnie z którą

wykonawca zobowiązany będzie do montażu wyposażenia budynków

Treść zapytania:

5) jakiej grubości deski przyjąć do wykonania sufitu w budynku kaplicy?

Wyjaśnienie:

Do wykonania sufitu w budynku kaplicy należy przyjąć deski grubości 19-22 mm.

Jednocześnie informujemy, że w trybie art. 38 ust 4 oraz art 38 ust 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmian.)

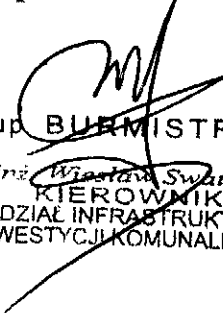
modyfikacji ulega treść SIWZ w zakresie:

- przedmiotu zamówienia – doprecyzowanie pozycji przedmiarowych, których nie należy wyceniać
- terminu składania ofert – termin składania ofert przedłuża się do dn. 31.07.2013 r.

oraz uzupełnia się SIWZ o treść załącznika nr 42 i 43.

Zmiana ogłoszenia wraz z SIWZ udostępnione na stronie: www.bip.goldap.pl

Z poważaniem


Z up. BURMISTRZA
inż. *Wiesław Swatek*
KIEROWNIK
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
I INWESTYCJI KOMUNALNYCH