




Szafa LPD

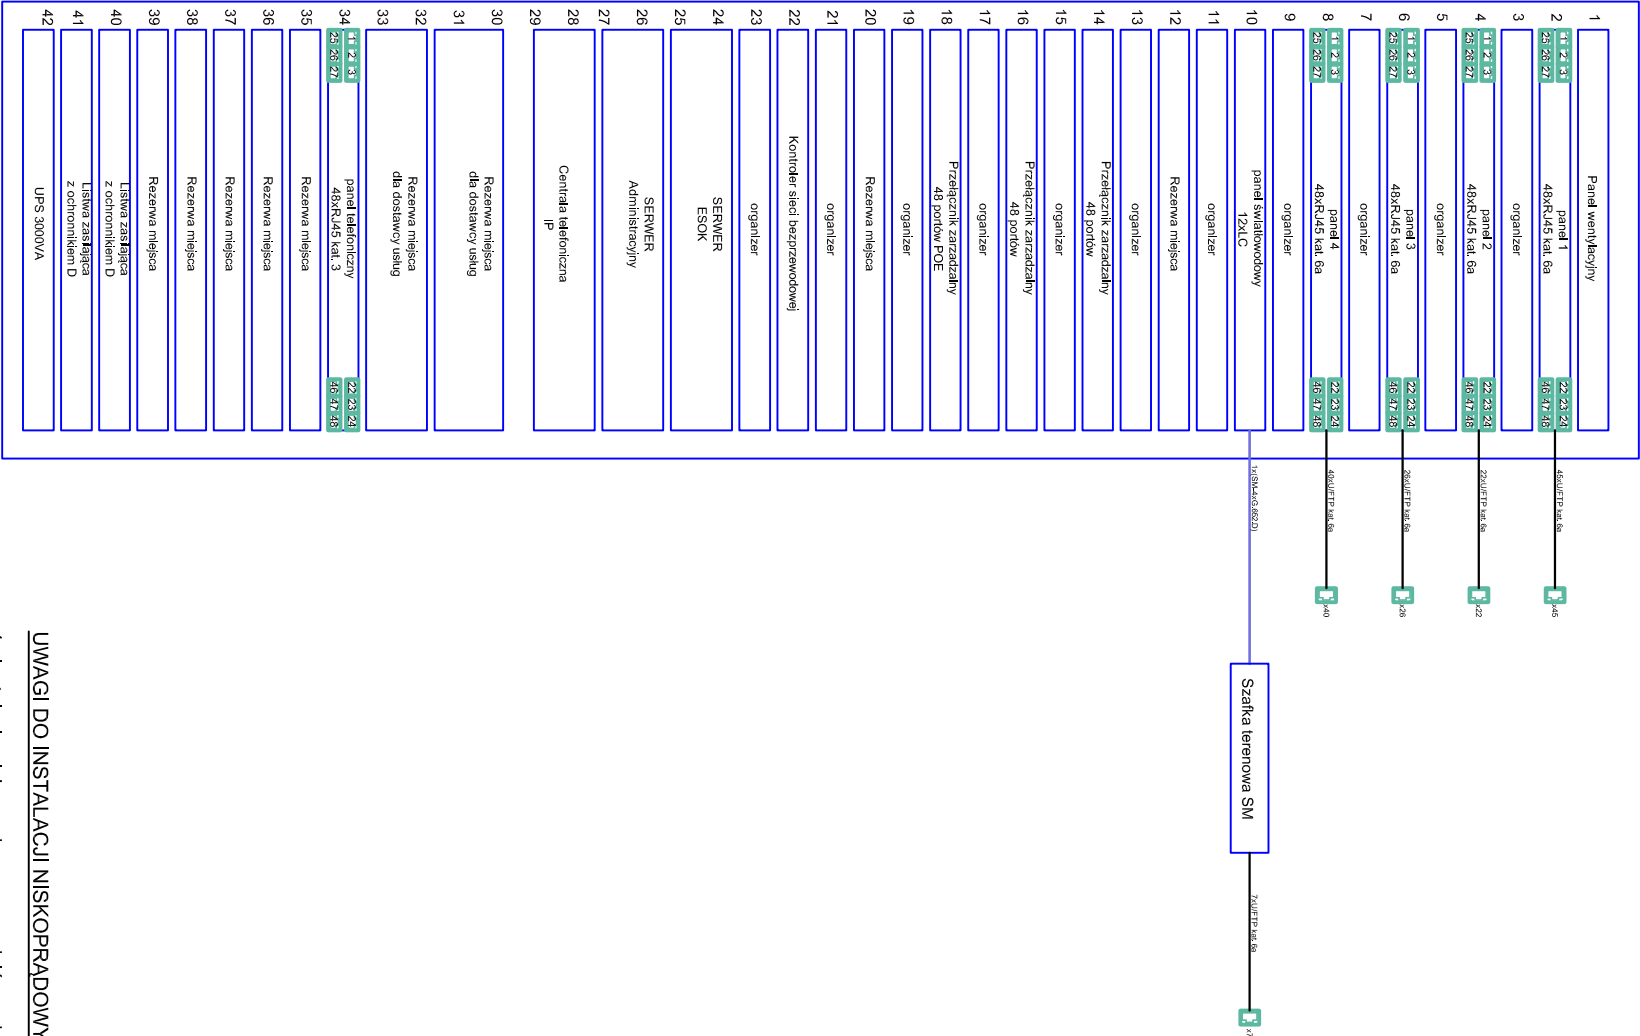

- UWAGI DO INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH:
- Instalacje niskoprądowe prowadzić w oddzielnych korytkach instalacyjnych w przestrzeni nad sufitami podwieszanymi oraz w rurach osłonowych pod tylniem, umieszczonych min. 20 cm od koryt instalacji elektrycznej
 - Ścieć komputerową wykonać przewodami bezhalogenowymi ekranowanymi kat. 6 od gniazd RJ45 do szaf dystrybucyjnych.
 - Instalację kamer dozoru wykonać kamerami IP - 4Mpix - zasilanie swich POE.



SZAFKA SM



Projekt : Projekt wykonawczy zamienny: Budowa Budynku Zakładu Przyrodoleczniczego w Uzdrowsku Goldap				Adres inwestycji: DZ.EW. 1989/6, CZ.DZ. 1987, 1981 OBREB 0001, GOLDAŁP,			
Nazwa rysunku: SCHEMAT BLOKOWY SIECI LOGICZNEJ				Inwestor: Gmina Goldap 19-500 Goldap, Plac Zwycęstwa 14			
Projektant : mgr inż. Witold Makówka		Uprawnienia: Nr upr.: 177/86/WŁ		Branża: ELEKTRYCZNA		Data: Skala: Nr rysunku:	
Sprawdzający : Inż. Edward Pakka		Nr upr.: GP.II.460-35/76		Podpis:		12.2021 - PWZ-E-SB-LO	
Współpraca:				Modyfikacja:			
Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie niegodzące z przeznaczeniem bez zgody właściciela dokumentu zabronione							