


Poziom porównawczy 150,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego	156,85	156,70	156,91	156,4	157,12
Rzędna terenu istniejącego					
Rzędna dna kanału	151,00	150,93	150,65	150,33	153,14
Zagłębienie dna kanału [m]	5,85	5,77	6,26	6,07	3,98
Odległości [m]	6,80	28,02	32,28	3,50	5,73
Średnice, materiał	200×5,9 PVC-U_SDR34_I		10,0 ‰	250×7,3 PVC-U_SDR34_I	
Długość trasy [m]	0,00	6,80	34,82	67,10	76,32

1. Zewnętrzną instalację kanalizacji deszczowej ułożyć z rur PVC-U klasy "S" (SDR34; SN8), łączonych na uszczelki gumowe.
2. W miejscach kolizji z ist. uzbrojeniem terenu wykonać wykopy kontrolne w celu ustalenia dokładnego przebiegu istniejącego uzbrojenia podziemnego zarówno w poziomie jak i w pionie.
3. Podsypkę wykonać z piasku o grubości 20cm, zasypkę i nadsypkę o grubości 20cm.

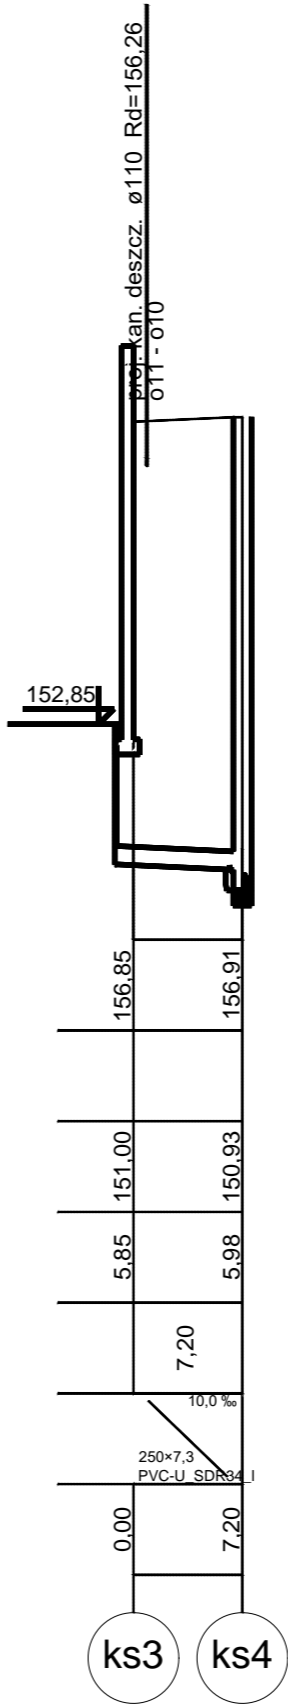

PRACOWNIA PROJEKTOWA VITARO			
Inwestycja	BUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU PRZYRODOLECZNICZEGO W UZDROWISKU GOŁDAP WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA DZ. NR EWID. 1989/6 ORAZ NA CZ. DZ. 1987, 1981.		Data: II. 2018
Adres inwestycji	DZ. NR EW. 1989/6, CZ. DZ. 1987, 1981; 19-500 GOŁDAP; OBRĘB 0001 GOŁDAP		S-3
Inwestor	GMINA GOŁDAP		Skala 1:100
Adres Inwestora	ul. Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Góldap		Branża / Etap S - PW
Temat rysunku	PROFIL PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ		Podpis:
Branża sanitarna	Projektant	mgr inż. Wojciech Jędrzejczyk Upr. bud. nr LOD/1795/POOS/11 Upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, went., gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	
	Asystent projektanta	inż. Łukasz Szczepanik	